

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **10.02.2022**
Naše zna ka: **MOVOZAD20430**
Vy izuje: **Ing. Dundálek Michal**
Telefon: **585 536 203**
E-mail: **michal.dundalek@smv.cz**
Datum: **10.02.2022**

Adresa žadatele:
GAVLAS, spol. s r.o.
Politických v z 1272/21
110 00 Praha

Informace o existenci sítí provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko i vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební i jiné inosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Ú el informace:	Existence sítí		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Olomouc	
	Obec:	Újezd	
	Katastrální území, parcelní íslo:	Újezd u Uni ova, 1832	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	V era Kuncová		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	777744990, vera.kuncova@gavlas.cz		
Platnost informace:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází

sít v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

P ípadná existence vodovodních a kanaliza ních přípojek není sou ástí poskytnuté informace, společnost Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).

Zakresleny jsou pravděpodobné příby sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověna m ěním před zahájením stavebních prací.

Zájmové území spadá do přísobnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace sch zky
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- v případ požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte program Žádosti o poskytnutí dat DGN
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanaliza ní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci (k územnímu řízení, stav. povolení, ohlášení apod.)
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/>

Ing. Ctirad Grecman
vedoucí odd ělení technicko provozní inosti Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 418
(E) grecman@smv.cz
www.smv.cz

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvo říte [zde](#).


Následnou žádost o poskytnutí dat PDF k této žádosti vytvo říte [zde](#).









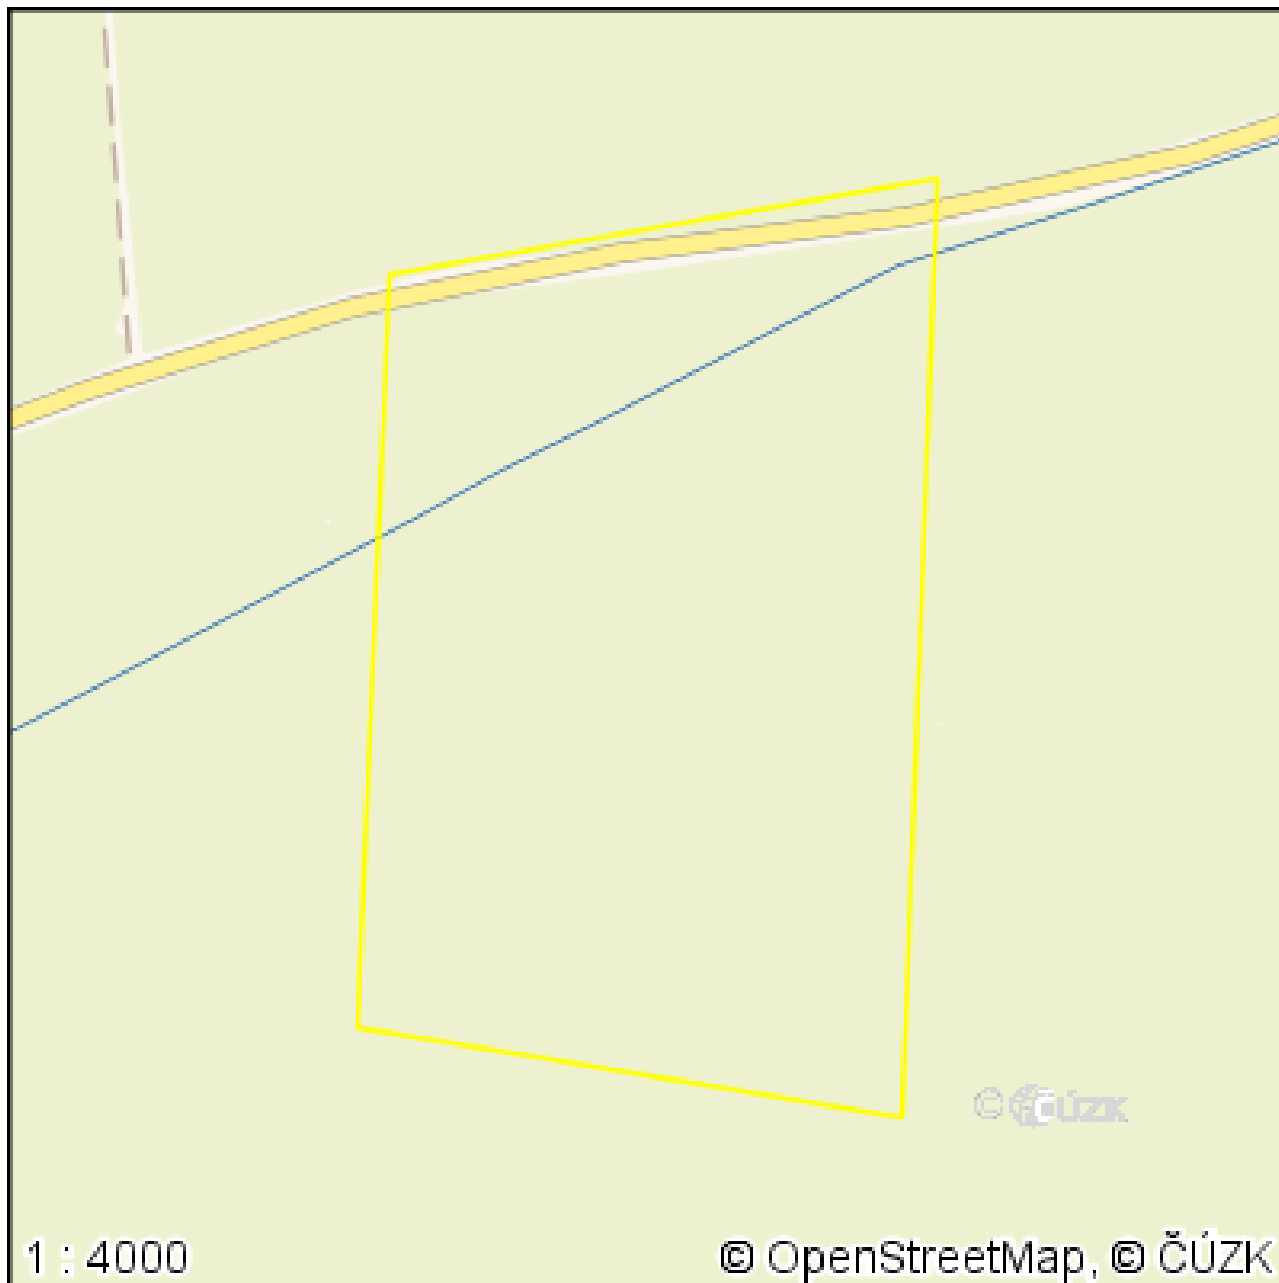


*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 10.02.2022

Naše zna ka: MOVOZAD20430

Situace zájmového území



- | | | | |
|---|--|---|--|
|  Úsek vodovodní přípojky |  Úsek kanalizační stoky : dešťová |  Úsek kanalizační přípojky : dešťová |  Ochranné pásmo : I. stupeň |
|  Úsek vodovodního řadu |  Úsek kanalizační stoky : splašková |  Úsek kanalizační přípojky : splašková |  Ochranné pásmo : II. stupeň |
|  Linie elektro |  Úsek kanalizační stoky : jednotná |  Úsek kanalizační přípojky : jednotná |  Ochranné pásmo : III. stupeň |
| | | |  Ostatní |
| | | |  Vámi vymezená oblast |